


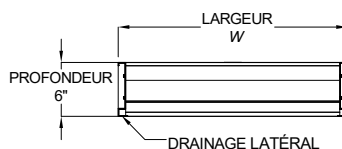


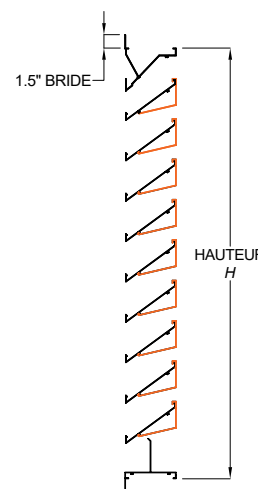

MODÈLE: 2630
CADRE: EN "U"
INSÈRE (DM)

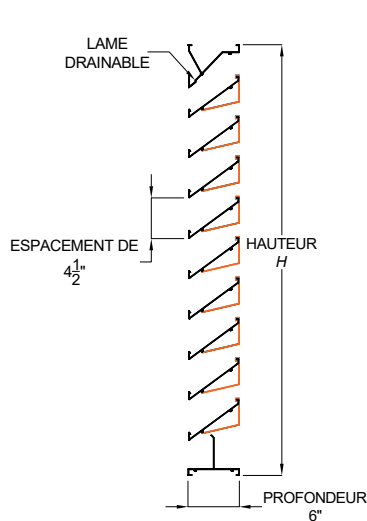

MODÈLE: 2635
CADRE: F EN "L"
À BRIDE (FM)



RENDEMENT			
PERSIENNE DE	SURFACE TOTALE	SURFACE LIBRE pi²	SURFACE LIBRE %
48" x 48"	16 ft²	9.15 ft²	57.2%
(1219 x 1219 mm)	(1.49 m²)	(0.85 m²)	
BEGINNING POINT OF WATER PENETRATION AT 0.01 oz./ft² FREE AREA:			1080 FPM

STANDARD CONSTRUCTION

PROFONDEUR:	6" (152 mm)
MATÉRIEL:	ALUMINIUM EXTRUDÉ- 6063-T5
ÉPAISSEUR CADRE:	0.095" (2.41 mm)
ÉPAISSEUR LAMES:	0.081" (2.06 mm)
INCLINAISON LAMES:	55°
ESPACEMENT LAMES:	4.5" (114 mm)
GRILLAGE AVIAIRE:	ACIER GALVANISÉ 19 GA. - 1/2" x 1/2"
FINI:	ALUMINIUM NATUREL

LIMITATION: SECTION DE PERSIENNE SIMPLE

	MINIMUM	MAXIMUM
LARGUEUR	10" (254 mm)	72" (1829 mm)
HAUTEUR	10" (254 mm)	120" (3048 mm)
SURFACE	0.7 ft² (0.06 m²)	60 ft² (5.57 m²)

* POUR PERMETTRE UN DÉGAGEMENT LES PERSIENNES SERONT FABRIQUÉES COMME SUIV (À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE): - SECTION SIMPLE -1/4" (6.4 mm)
- SECTION MULTIPLE -1/2" (12.7 mm)

ACCESSOIRES DISPONIBLES

FINI: - POUDRE ÉLECTROSTATIQUE - DURANAR - ANODISÉ - CLAIR - BRONZE 'LIGHT' - BRONZE 'MEDIUM' - BRONZE FONCÉ - ANODISÉ NOIR - SEUIL SPÉCIAL - BARREAUX ANTI-VANDALES - SUPPORT À FILTRES - ATTACHES EN ACIER INOXYDABLE - PORTE D'ACCÈS SUR CHARNIÈRE - CONSTRUCTION SOUDÉE - FORMES GÉOMÉTRIQUES - CONSTRUCTION À LAMES CONTINUENT POUR OFFRIR UNE APPARENCE ININTERROMPUE	GRILLAGES: - DU TYPE AVIAIRE 1/2" x 1/2" EN ALUMINIUM - CADRAGE EN ALUMINIUM - MOUSTICUAIRE 18 x 14 'MESH'	PANNEAU OBTURATEUR: - PANNEAU NON ISOLÉ - PANNEAU ISOLÉ - ISOLATION 1" (25.4 mm) - ISOLATION 2" (50.8 mm)
---	---	---


SURFACE LIBRE (PI²)

LARGEUR (PO)

	10	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
10	0.31	0.39	0.55	0.71	0.87	1.03	1.19	1.35	1.51	1.67	1.83	1.99	2.15	2.31	2.47	2.63	2.79
12	0.32	0.40	0.57	0.73	0.90	1.06	1.23	1.40	1.56	1.73	1.89	2.06	2.22	2.39	2.55	2.72	2.88
16	0.33	0.42	0.59	0.76	0.93	1.10	1.27	1.44	1.61	1.78	1.96	2.13	2.30	2.47	2.64	2.81	2.98
20	0.48	0.60	0.85	1.10	1.35	1.59	1.84	2.09	2.34	2.58	2.83	3.08	3.33	3.57	3.82	4.07	4.32
24	0.64	0.81	1.14	1.47	1.80	2.13	2.46	2.80	3.13	3.46	3.79	4.12	4.45	4.78	5.12	5.45	5.78
28	0.81	1.02	1.44	1.86	2.28	2.70	3.12	3.54	3.96	4.38	4.80	5.22	5.64	6.06	6.48	6.90	7.32
32	0.99	1.24	1.75	2.26	2.76	3.27	3.78	4.29	4.80	5.31	5.82	6.32	6.83	7.34	7.85	8.36	8.87
36	1.11	1.40	1.97	2.54	3.11	3.69	4.26	4.83	5.40	5.98	6.55	7.12	7.70	8.27	8.84	9.41	9.99
40	1.27	1.60	2.26	2.91	3.57	4.22	4.88	5.54	6.19	6.85	7.51	8.16	8.82	9.47	10.13	10.79	11.44
44	1.37	1.73	2.43	3.14	3.85	4.56	5.26	5.97	6.68	7.39	8.09	8.80	9.51	10.22	10.93	11.63	12.34
48	1.55	1.95	2.75	3.55	4.35	5.15	5.96	6.76	7.56	8.36	9.16	9.96	10.76	11.56	12.36	13.16	13.96
52	1.70	2.14	3.02	3.90	4.78	5.66	6.54	7.42	8.30	9.18	10.06	10.94	11.82	12.69	13.57	14.45	15.33
56	1.85	2.33	3.29	4.24	5.20	6.16	7.11	8.07	9.03	9.98	10.94	11.90	12.85	13.81	14.76	15.72	16.68
60	2.01	2.53	3.57	4.61	5.65	6.69	7.73	8.77	9.81	10.85	11.89	12.93	13.97	15.01	16.05	17.09	18.13
64	2.19	2.75	3.88	5.01	6.13	7.26	8.39	9.52	10.65	11.78	12.90	14.03	15.16	16.29	17.42	18.55	19.67
68	2.36	2.97	4.18	5.40	6.62	7.83	9.05	10.27	11.48	12.70	13.92	15.13	16.35	17.57	18.78	20.00	21.22
72	2.48	3.12	4.40	5.68	6.97	8.25	9.53	10.81	12.09	13.37	14.65	15.93	17.21	18.50	19.78	21.06	22.34
76	2.64	3.33	4.69	6.06	7.42	8.78	10.15	11.51	12.88	14.24	15.61	16.97	18.34	19.70	21.07	22.43	23.79
80	2.74	3.45	4.87	6.28	7.70	9.12	10.53	11.95	13.36	14.78	16.20	17.61	19.03	20.44	21.86	23.28	24.69
84	2.92	3.68	5.19	6.70	8.21	9.71	11.22	12.73	14.24	15.75	17.26	18.77	20.28	21.79	23.30	24.81	26.31
88	3.08	3.87	5.46	7.04	8.63	10.22	11.81	13.40	14.98	16.57	18.16	19.75	21.33	22.92	24.51	26.10	27.68
92	3.23	4.06	5.72	7.39	9.05	10.72	12.38	14.05	15.71	17.38	19.04	20.71	22.37	24.03	25.70	27.36	29.03
96	3.39	4.26	6.01	7.76	9.50	11.25	13.00	14.75	16.50	18.24	19.99	21.74	23.49	25.24	26.98	28.73	30.48
100	3.56	4.48	6.31	8.15	9.99	11.82	13.66	15.50	17.33	19.17	21.01	22.84	24.68	26.52	28.35	30.19	32.02
104	3.73	4.69	6.62	8.54	10.47	12.39	14.32	16.24	18.17	20.09	22.02	23.94	25.87	27.79	29.72	31.64	33.57
108	3.85	4.85	6.84	8.83	10.82	12.81	14.80	16.79	18.77	20.76	22.75	24.74	26.73	28.72	30.71	32.70	34.69
112	4.02	5.05	7.13	9.20	11.27	13.34	15.42	17.49	19.56	21.64	23.71	25.78	27.85	29.93	32.00	34.07	36.15
116	4.12	5.18	7.30	9.43	11.55	13.68	15.80	17.92	20.05	22.17	24.30	26.42	28.55	30.67	32.80	34.92	37.04
120	4.26	5.36	7.56	9.76	11.96	14.17	16.37	18.57	20.77	22.97	25.17	27.37	29.57	31.77	33.97	36.17	38.37

ENTRAÎNEMENT D'EAU - 2630 / 2635


SECTION DE 48" x 48" - TEST DE 15 MINUTES

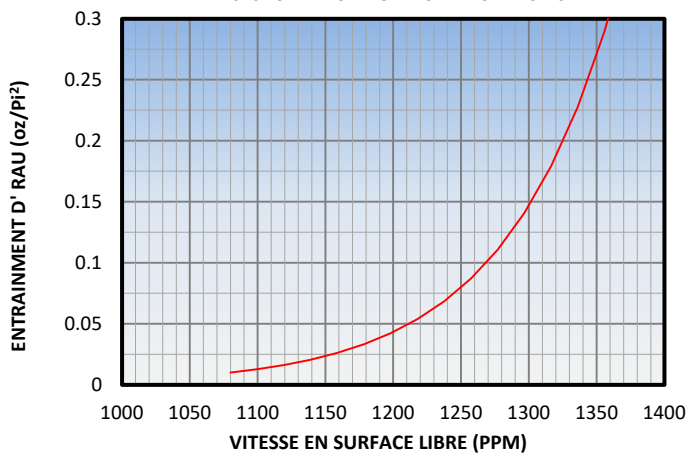

POINT INITIAL D'ENTRAÎNEMENT D'EAU À 1080 PPM PUR 0.01 oz/Pi²

PERTE DE PRESSION - 2630 / 2635

SECTION TESTÉE DE 48" x 48" - FIGURE 5.5

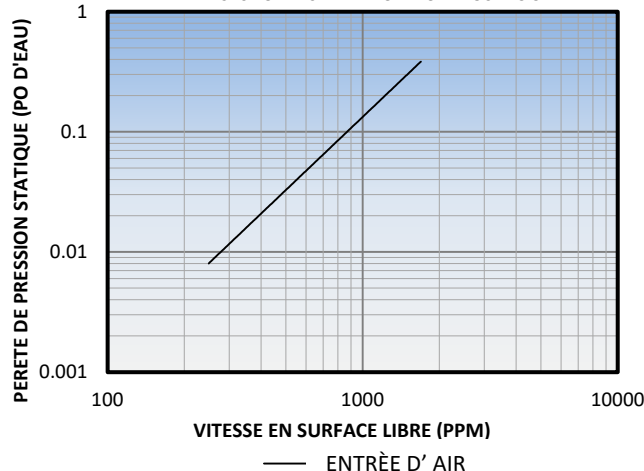

— ENTRÉE D' AIR

Les résultats des tests n'incluent pas les effets du grillage anti-oiseaux

SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

Fournir et installer les persiennes fixes modèle 2630 / 2635 fabriquées par Ventex inc, Alliston (On). Les persiennes doivent être testées en accord avec la norme AMCA 500-L. Elles seront d'une profondeur de 6" (152 mm). Les lames et les cadres seront d'un alliage d'aluminium 6063-T5 d'au moins 0.081" (2.06 mm). Les persiennes seront fournies avec un grillage en acier galvanisé 1/2" x 1/2" de 19 ga. Fini couleur en usine par un procédé environnemental à base de poudre électrostatique. Choix de couleur parmi la charte Ventex inc.

CERTIFICATION AMCA

Ventex Inc. certifie que les modèles 2630 / 2635 sont licenciés et peuvent porter le sceau AMCA. Tous les résultats des tests sont fondés sur la procédure de la publication 511 de l'AMCA et ont remplis les exigences du programme de certification des performances de l'AMCA. Ce sceau ne s'applique qu'aux résultats des performances en matière d'aération et de pénétration d'eau.



Certification